

Каталожный лист	Заказ	
Воздухосборник В 10-09Г2С	Чертеж	
Код оборудования		
Группа по преискуранту		

Техническая характеристика		
Аппарат подконтролен ГОСГОР-ТЕХНАДЗОРу. Группа аппарата 3		
Объем, м ³	10	
Давление	Расчетное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,0(10)
	Рабочее, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,0(10)
	Пробное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,25(12,5)
Рабочая температура среды, °С	плюс 100	
Расчетная температура стенки, °С	плюс 100	
Допустимая рабочая температура стенки	Максимальная, °С	плюс 100
	Минимальная, °С	минус 40
Класс опасности по ГОСТ 12 1007-76	нет	
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91	нет	
Коррозионность	нет	
Категория и группа взрывоопасности	нет	
Материал	Корпус	09Г2С-12 масса 1396кг.
	Днище	09Г2С-12 эллиптическое S=8мм, масса 1шт 189,1кг S=10мм, масса 1шт 237,1кг
Масса аппарата, кг	2350	Стального литья- нет Чугунного литья- нет Нерж. стали- нет Двухсл. стали- нет
Специальные требования	аппарат теплоизолируется	
Наименование проектной организации и номер чертежа	ТУ26-01-1073-90	
Разраб.	Суровцева	Принял
Провер.		Н. контр.

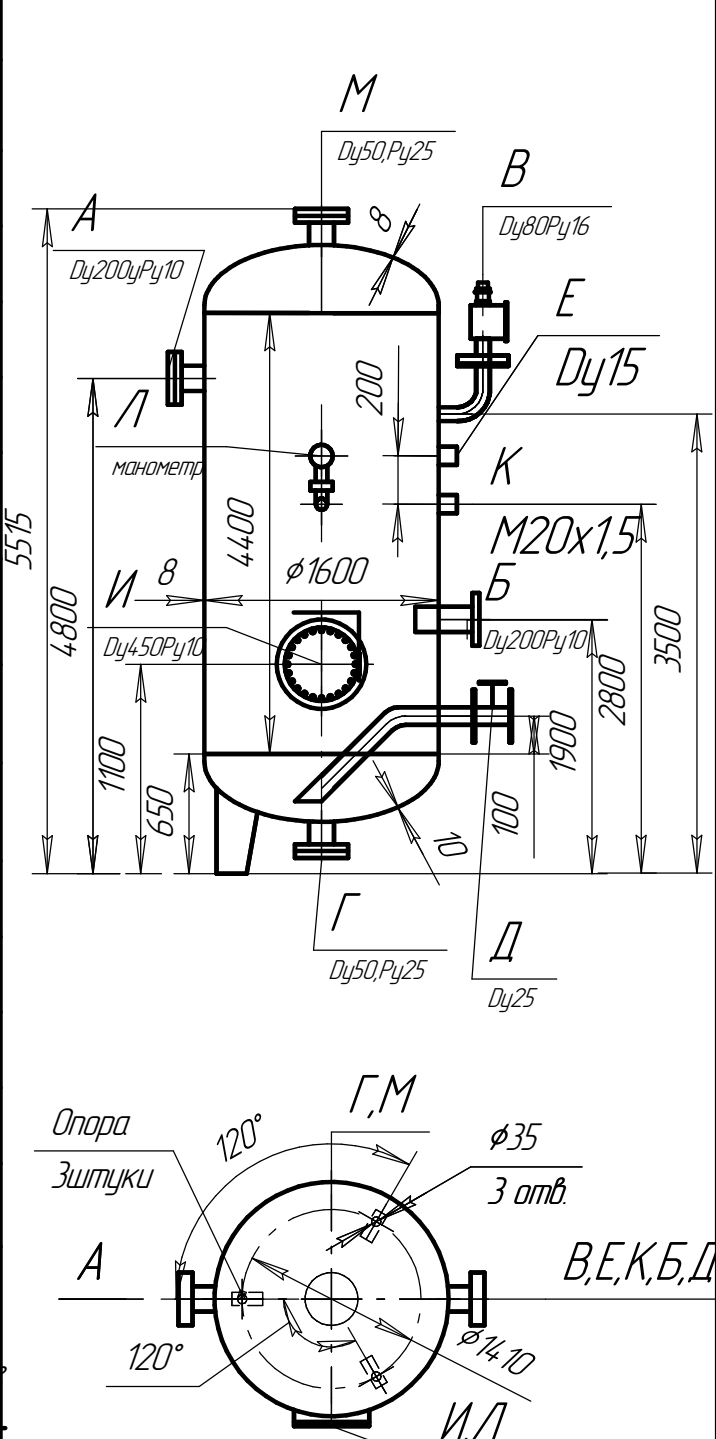


Таблица штуцеров:

А-выход воздуха	Dy200 Py10
Б-вход воздуха	Dy200 Py10
В-для предохранительного клапана	Dy80 Py16
Г-выход остатков	Dy50 Py25
Д-выход конденсата	Dy25
Е-регулятор производительности	
И-люк	Dy450 Py10
К-к манометру	
Л-манометр	
М-резервный	Dy50 Py25

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дцкл.
Подп. и дата
Инв. № подл.