

	Каталожный лист	Заказ	
	Воздухосборник В 6,3-09Г2С	Чертеж	
	Код оборудования		
	Группа по преискуранту		

Техническая характеристика		
Аппарат подконтролен ГОСГОР-ТЕХНАДЗОРу. Группа аппарата 3		
Объем, м ³	6,3	
Давление	Расчетное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,0(10)
	Рабочее, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,0(10)
	Пробное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,2(120)
Рабочая температура среды, °С	плюс 100	
Расчетная температура стенки, °С	плюс 100	
Допустимая рабочая температура стенки	Максимальная, °С	плюс 100
	Минимальная, °С	минус 40
Класс опасности по ГОСТ 12 1007-76	нет	
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91	нет	
Коррозионность	нет	
Категория и группа взрывоопасности	нет	
Материал	Корпус	09Г2С-12 масса 174,7кг.
	Днище	09Г2С-12 эллиптическое масса 1шт 237,1кг
Масса аппарата, кг	2600	Стального литья- нет Чугунного литья- нет Нерж. стали- нет Двухсл. стали- нет
Специальные требования	аппарат теплоизолируется	
Наименование проектной организации и номер чертежа	по типу ТУ26-01-1073-90	
Разраб.	Суровцева	
Провер.		

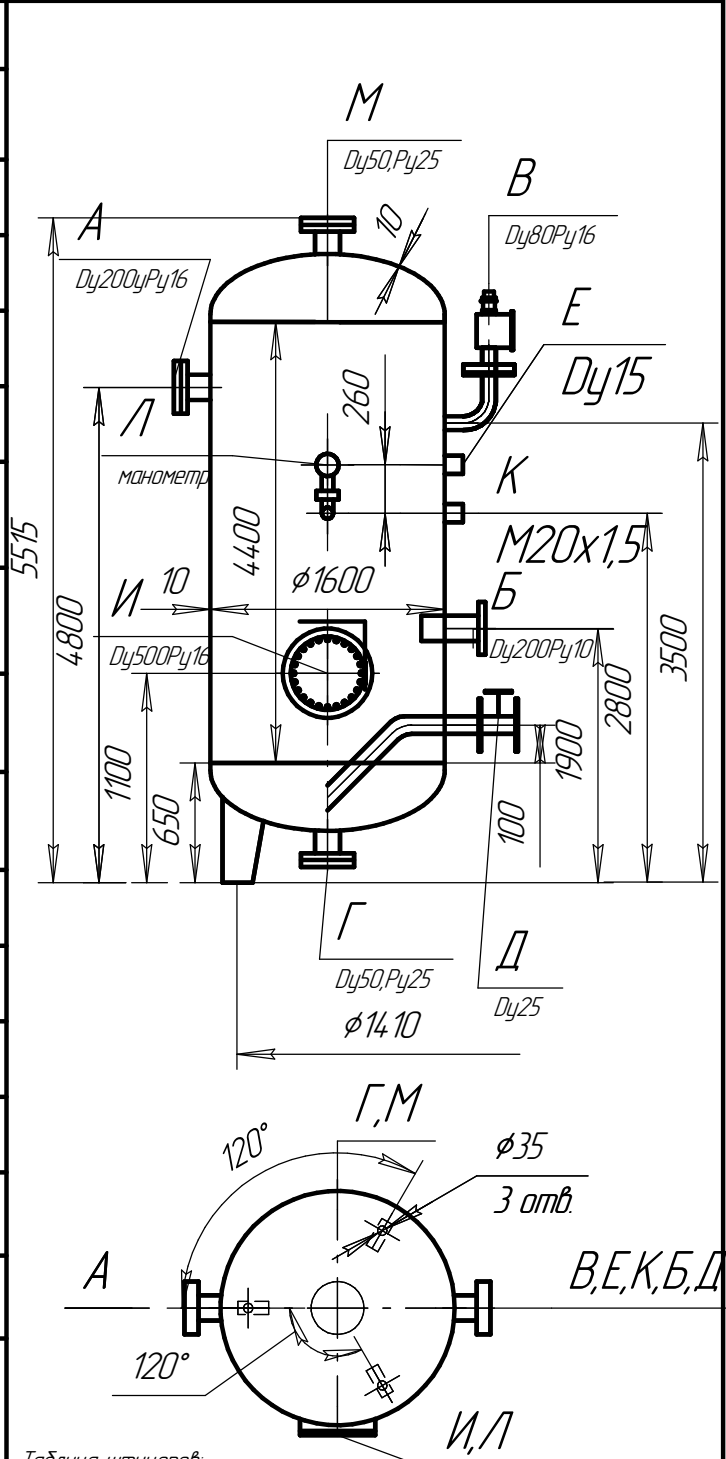


Таблица штицеров:

А-выход воздуха Ду200 Py16
Б-вход воздуха Ду200 Py16
В-для предохранительного клапана Ду80 Py16
Г-выход остатков Ду50 Py25
Д-выход конденсата Ду25
Е-регулятор производительности
И-люк Ду500Py16
К-к манометру
Л-манометр
М-резервный Ду50 Py25

Принял			
Н. контр.			

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата.