


Воздухоохладитель ВЗЗ-3,2-4,5-19
388.109.000

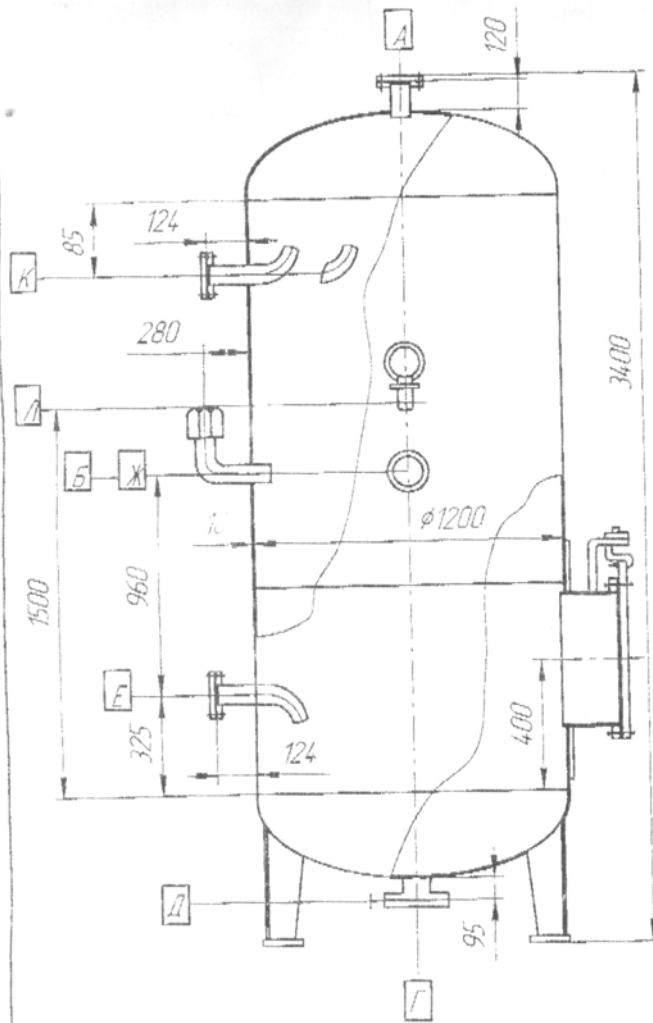

| Обоз. | Назначение штуцера | Кол. | Тип углов поверхности | Р _ц , МПа | Ду |
|-------|---|------|-----------------------|----------------------|--------|
| А | Для технологических целей | 1 | выступ впадина | 6,4 | 40 |
| Б | Для предохранительного клапана СППКР-25-100 | 1 | - | - | M48x2 |
| В | Лок | 1 | - | 6,4 | 450 |
| Г | Для электроподогревателя | 1 | выступ впадина | - | 100 |
| Д | Для вентиля | 1 | - | - | - |
| Е | Для поступления воздуха | 1 | выступ впадина | 6,4 | 40 |
| Ж | Для манометра | 1 | - | - | M20x15 |
| К | Для отбора воздуха | 2 | выступ впадина | 6,4 | 40 |
| Л | Для центрального манометра | 1 | - | - | 20 |

Место расположения фундаментных болтов М20 (4 штуки)

Место установки регулировочных винтов

