

	Каталожный лист	Заказ	
	Воздухосборник В 1-09Г2С	Чертеж	
	Код оборудования		
	Группа по преискуранту		

Техническая характеристика		
Аппарат подконтролен ГОСГОР-ТЕХНАДЗОРу. Группа аппарата 3		
Объем, м ³	1,0	
Давление	Расчетное, Мпа($\frac{кгс}{см^2}$)	0,8(8,0)
	Рабочее, Мпа($\frac{кгс}{см^2}$)	0,8(8,0)
	Пробное, Мпа($\frac{кгс}{см^2}$)	1,03(10,3)
Рабочая температура среды, °С	плюс 100	
Расчетная температура стенки, °С	плюс 100	
Допустимая рабочая температура стенки	Максимальная, °С	плюс 100
	Минимальная, °С	минус 40

Класс опасности по ГОСТ 12 1007-76	нет	
	Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91	
Коррозионность		нет
Категория и группа взрывоопасности		нет
Материал	Корпус	09Г2С масса 203кг.
	Днище	09Г2С эллиптическое масса 1шт 48,5кг
Масса аппарата, кг	500	Стального литья- нет Чугунного литья- нет Нерж. стали- нет Двухсл. стали- нет
Специальные требования	аппарат теплоизолируется	
Наименование проектной организации и номер чертежа	по типу ТУ26-01-1073-90	
Разраб.	Суровцева	Принял
Провер.		Н. контр.

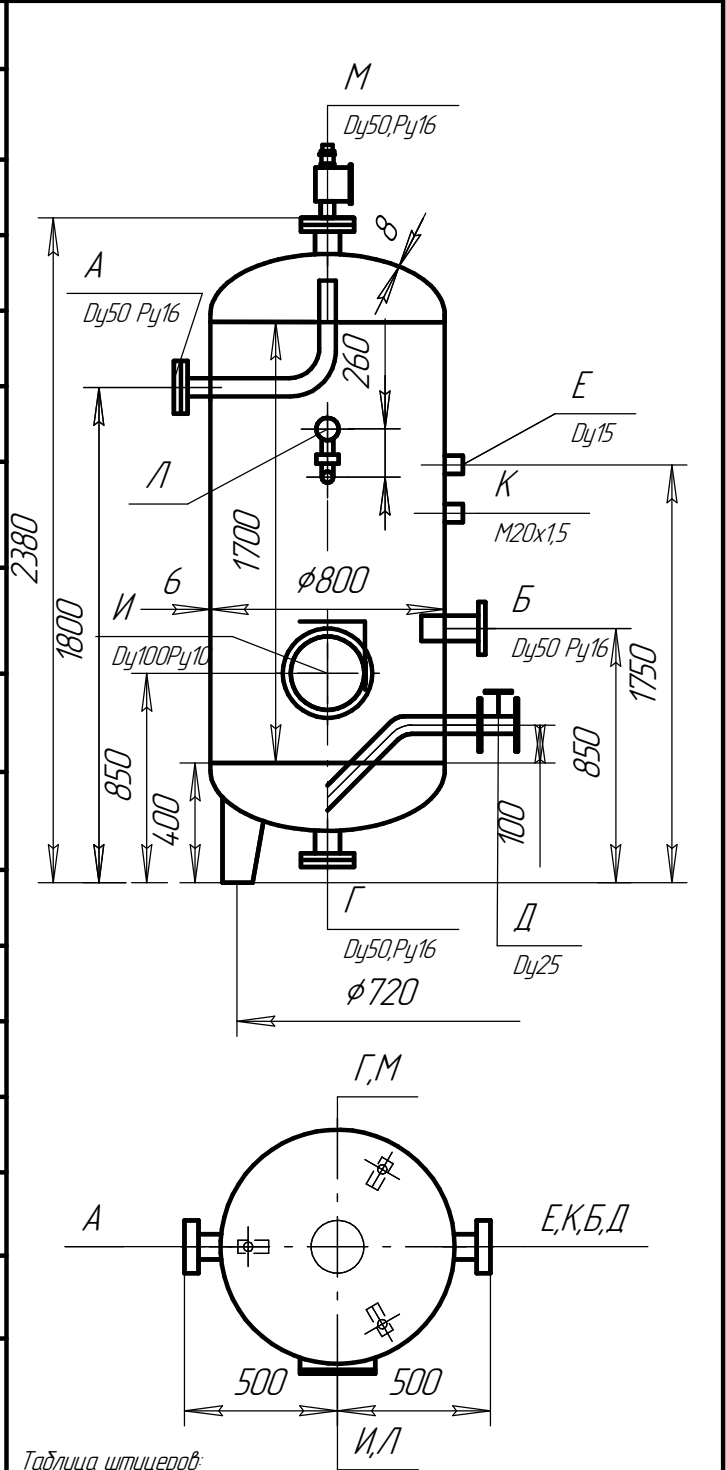


Таблица штыцеров:

А-выход воздуха Ду50 Ру16
Б-вход воздуха Ду50 Ру16
Г-выход остатков Ду50 Ру16
Д-выход конденсата Ду25
Е-регулятор производительности Ду15
И-люк Ду400Ру10
К-к манометру
Л-манометр
М-резервный Ду50 Ру16

Иньв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Иньв. № дцкл.	Подп. и дата
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------