

	Каталожный лист	Заказ	
	Воздухосборник В 4,0-09Г2С	Чертеж	
	Код оборудования		
	Группа по преискуранту		

Техническая характеристика		
Аппарат подконтролен ГОСГОР-ТЕХНАДЗОРу. Группа аппарата 3		
Объем, м ³	4,0	
Давление	Расчетное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	0,8(8)
	Рабочее, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	0,8(8,1)
	Пробное, Мпа($\frac{К2С}{СМ^2}$)	1,01,(10,3)
Рабочая температура среды, °С	плюс 100	
Расчетная температура стенки, °С	плюс 100	
Допустимая рабочая температура стенки	Максимальная, °С	плюс 100
	Минимальная, °С	минус 40
Класс опасности по ГОСТ 12 1007-76	нет	
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91	нет	
Коррозионность	нет	
Категория и группа взрывоопасности	нет	
Материал	Корпус	09Г2С-12 масса 535кг
	Днище	09Г2С-12 эллиптическое масса 1шт 105,6кг
Масса аппарата, кг	1020	Стального литья- нет Чугунного литья- нет Нерж. стали- нет Двухсл. стали- нет
Специальные требования	аппарат теплоизолируется	
Наименование проектной организации и номер чертежа	по типу ТУ26-01-1073-90	

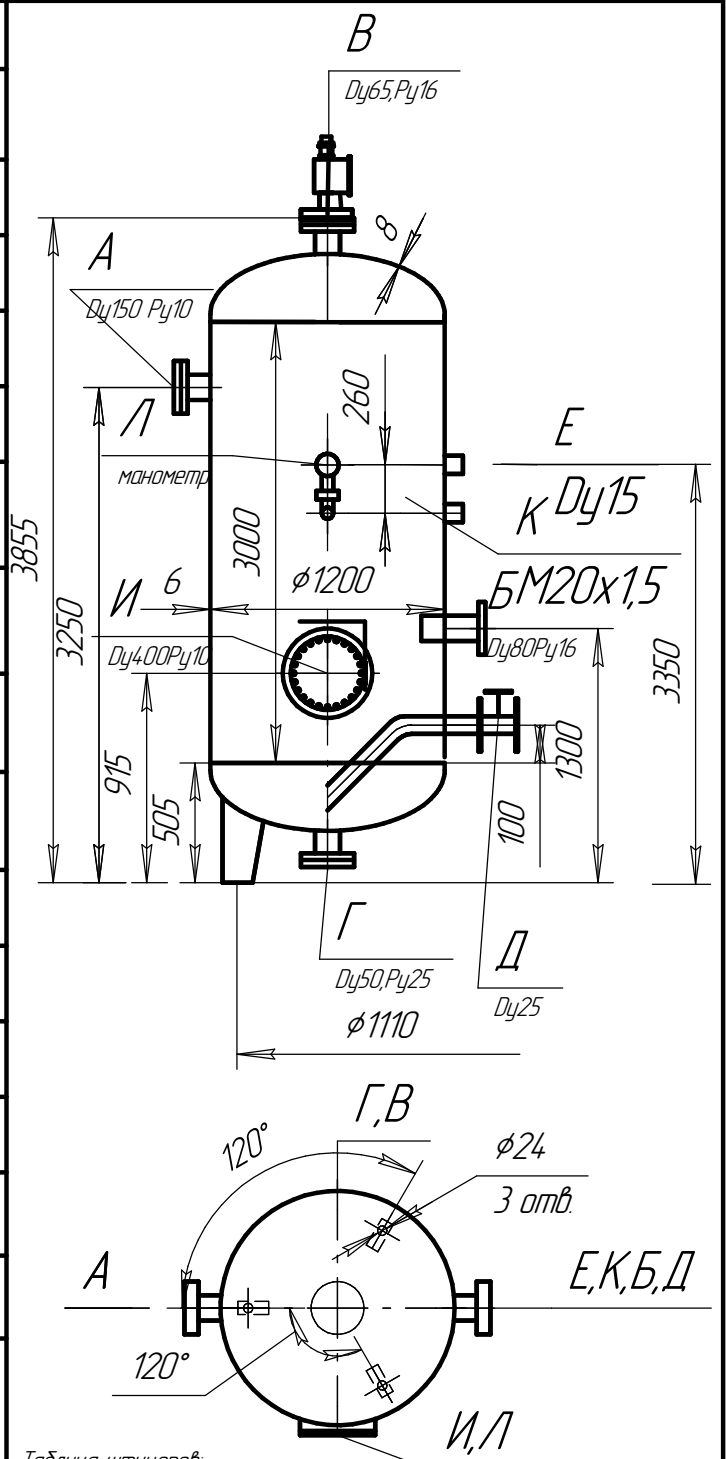


Таблица штицеров:

- А-выход воздуха Ду150 Ру10
- Б-вход воздуха Ду150 Ру10
- В-для предохранительного клапана Ду65 Ру16
- Г-выход остатков Ду50 Ру25
- Д-выход конденсата Ду25
- Е-регулятор производительности
- И-люк Ду400 Ру10
- К-к манометру
- Л-манометр

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Разраб.	Суровцева	Принял	
Провер.		Н. контр.	