

	Каталожный лист	Заказ	
	Воздухосборник В 6,3-09Г2С	Чертеж	
	Код оборудования		
	Группа по преискуранту		

Техническая характеристика		
Аппарат подконтролен ГОСГОР-ТЕХНАДЗОРу. Группа аппарата 3		
Объем, м <sup>3</sup>	6,3	
Давление	Расчетное, Мпа( $\frac{К2С}{СМ^2}$ )	0,8(8,0)
	Рабочее, Мпа( $\frac{К2С}{СМ^2}$ )	0,8(8,0)
	Пробное, Мпа( $\frac{К2С}{СМ^2}$ )	1,1(11,0)
Рабочая температура среды, °С	плюс 100	
Расчетная температура стенки, °С	плюс 100	
Допустимая рабочая температура стенки	Максимальная, °С	плюс 100
	Минимальная, °С	минус 40

Класс опасности по ГОСТ 12 1007-76	нет
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91	нет
Коррозионность	нет
Категория и группа взрывоопасности	нет

Материал	Корпус	09Г2С-12 масса 1000кг.
	Днище	09Г2С-12 эллиптическое масса 1шт 14,6,4кг
Масса аппарата, кг	1600	Стального литья- нет Чугунного литья- нет Нерж. стали- нет Двухсл. стали- нет

Специальные требования	аппарат теплоизолируется	
Наименование проектной организации и номер чертежа	по типу ТУ26-01-1073-90	
Разраб.	Суровцева	
Провер.		

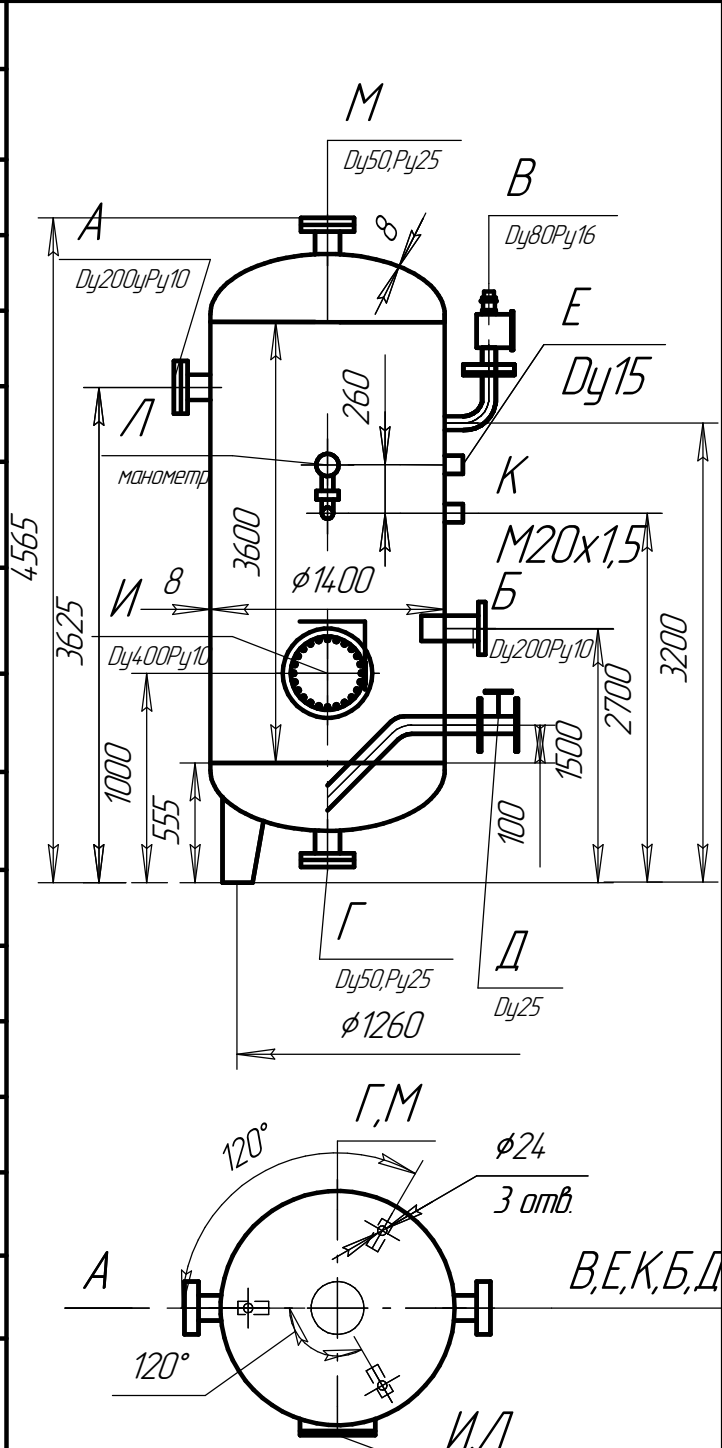


Таблица штицеров:

- А-выход воздуха Ду200 Ру10
- Б-вход воздуха Ду200 Ру10
- В-для предохранительного клапана Ду80 Ру16
- Г-выход остатков Ду50 Ру25
- Д-выход конденсата Ду25
- Е-регулятор производительности
- И-люк Ду400Ру10
- К-к манометру
- Л-манометр
- М-резервный Ду50 Ру25

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дцкл.
Подп. и дата	

Принял			
Н. контр.			